

Подключение пульта Ptouch при помощи адаптера.

Подключение пульта управления Ptouch к приточно-вытяжным вентиляционным установкам RIS 3.0 SALDA, изначально не обладающим совместимостью с пультом Ptouch (без отметки "Ptouch ready") осуществляется при помощи специального адаптера SALDA, артикул: GAUPTOUCHPS001.

К вентиляционным установкам Smarty, RIS EKO 3.0, RIS EC 3.0, RIRS EKO 3.0 пульт Ptouch подключается напрямую, без использования адаптера.

Важно!!! Настройки вентиляционной установки RIS 3.0 находятся в памяти платы управления, которая располагается непосредственно внутри агрегата. Перед началом подключения пульта Ptouch с адаптером, необходимо однократно при помощи полнофункционального пульта FLEX установить следующие настройки автоматики вентиляционного агрегата:


Меню

Дополнительно

ModBus

MBAAddress	1	(Адрес сети ModBus, значения: 0-247)
Parity	Even	(Установка паритета, значения: "None", "Odd", "Even")
Baudrate	19200	(Скорость передачи информации, kbps)
Stop	1	(Количество стоп-бит, значения: 1,2)

Схема подключения:

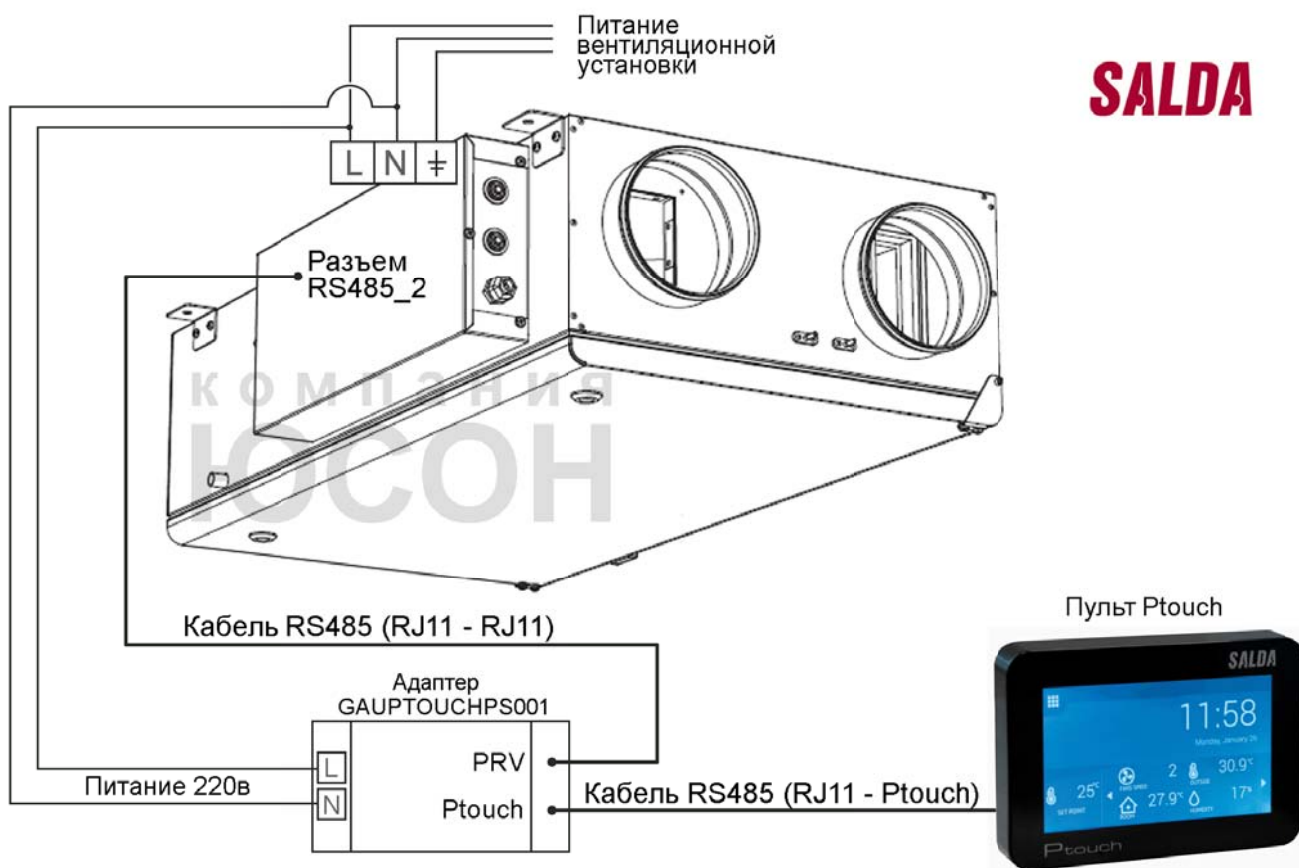

ВАЖНО!!! Если после включения пульт Ptouch автоматически не соединился с агрегатом, необходимо однократно произвести подключение пульта Ptouch к вентиляционной установке:

MENU → SETTING → COMMUNICATION → AUTO SETUP → FIND SINGLE