


# Схема подключения приточной установки VEKA 350 EC

**ЮСОН**

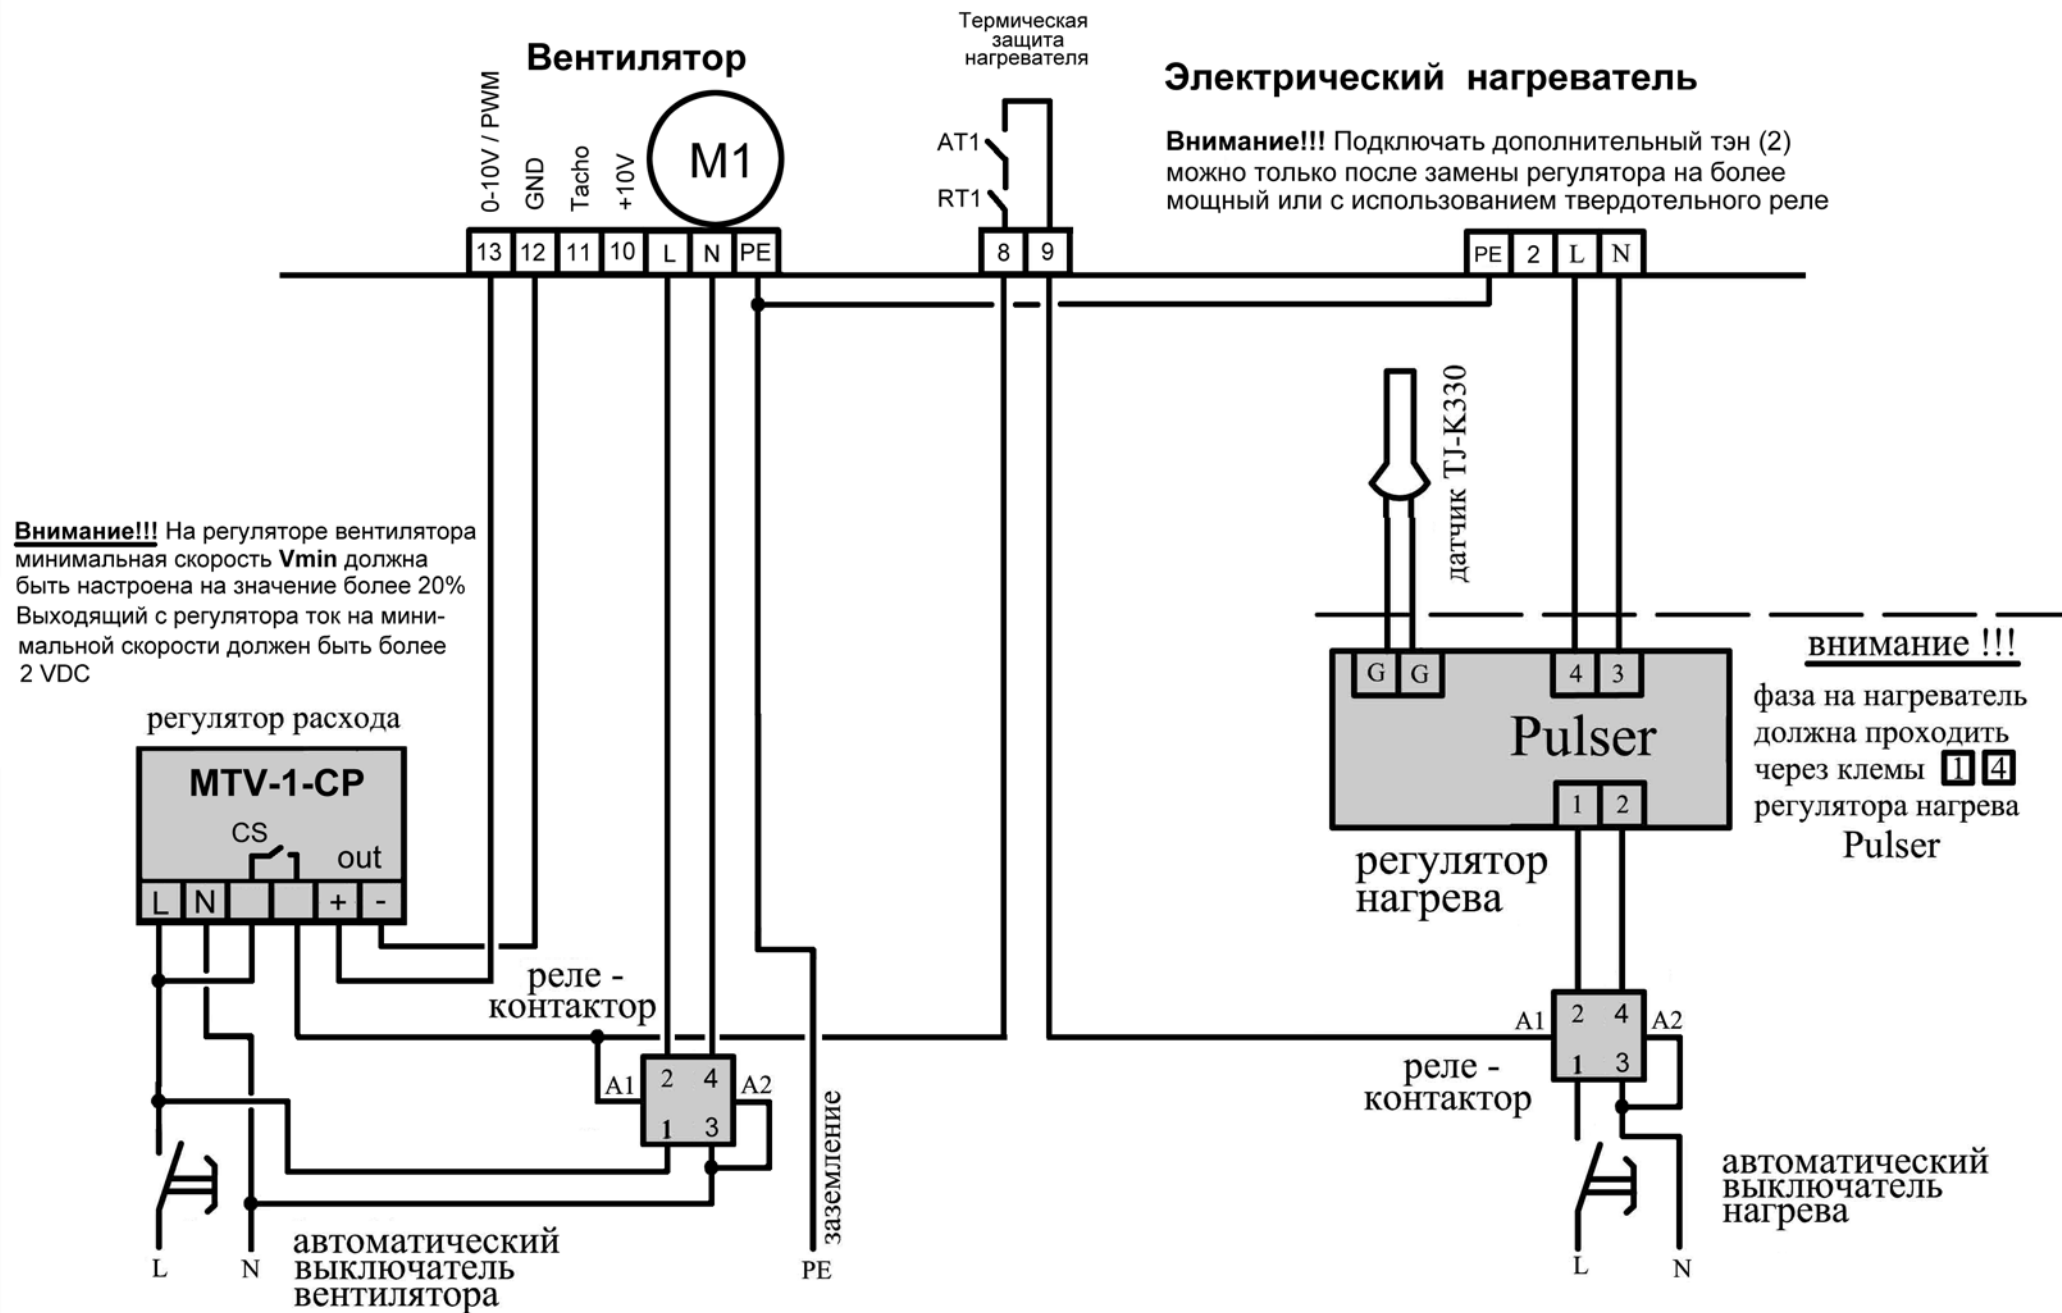

**Внимание!!!** На регуляторе вентилятора минимальная скорость  $V_{min}$  должна быть настроена на значение более 20%. Выходящий с регулятора ток на минимальной скорости должен быть более 2 VDC

фаза на нагреватель должна проходить через клеммы 1 4 регулятора нагрева Pulser